


## ZAŁĄCZNIK 7.1

Lokalizacja: Piaski

Obiekt: droga powiatowa

Nr otworu: *o1*, Głębokość: *1,5 m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	10,8	5,40	5,40
0,25	59,2	29,57	34,97
0,1	111,4	55,64	90,61
0,063	10,7	5,35	95,95
Pozostałość	8,1	4,05	100

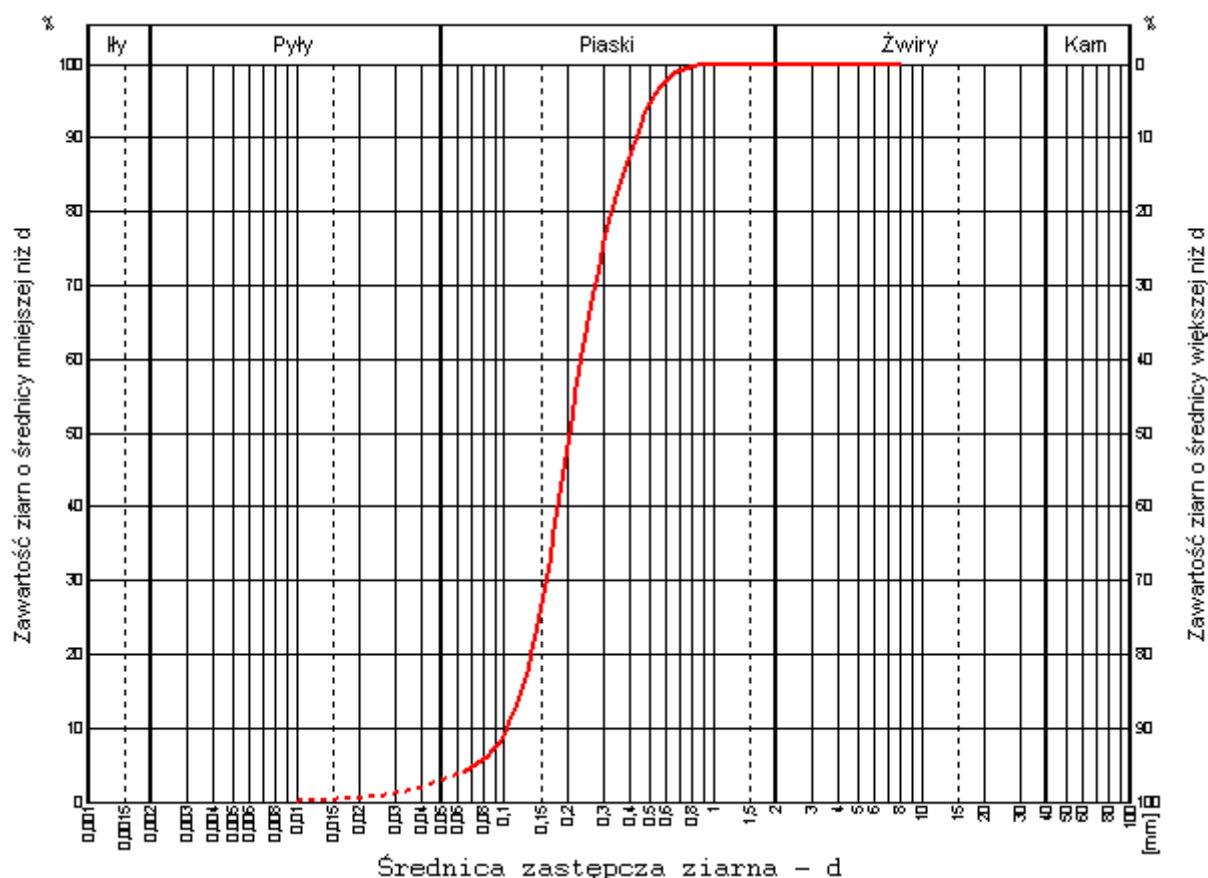

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,102552 [mm]

d20 : 0,134047 [mm]

d50 : 0,204356 [mm]

d60 : 0,232662 [mm]

U: 2,268716

**Piasek drobny  
(Pd)\***

**Piasek średni  
(MSa)\*\***

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 8,413575 [m/d]

USBSC k10 : 0,00003540 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1