


Lokalizacja: **Piaski**Obiekt: **droga powiatowa**Nr otworu: **o13**, Głębokość: **1,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	10,8	5,96	5,96
0,25	69,5	38,38	44,34
0,1	87,2	48,15	92,49
0,063	9,5	5,25	97,74
Pozostałość	4,1	2,26	100

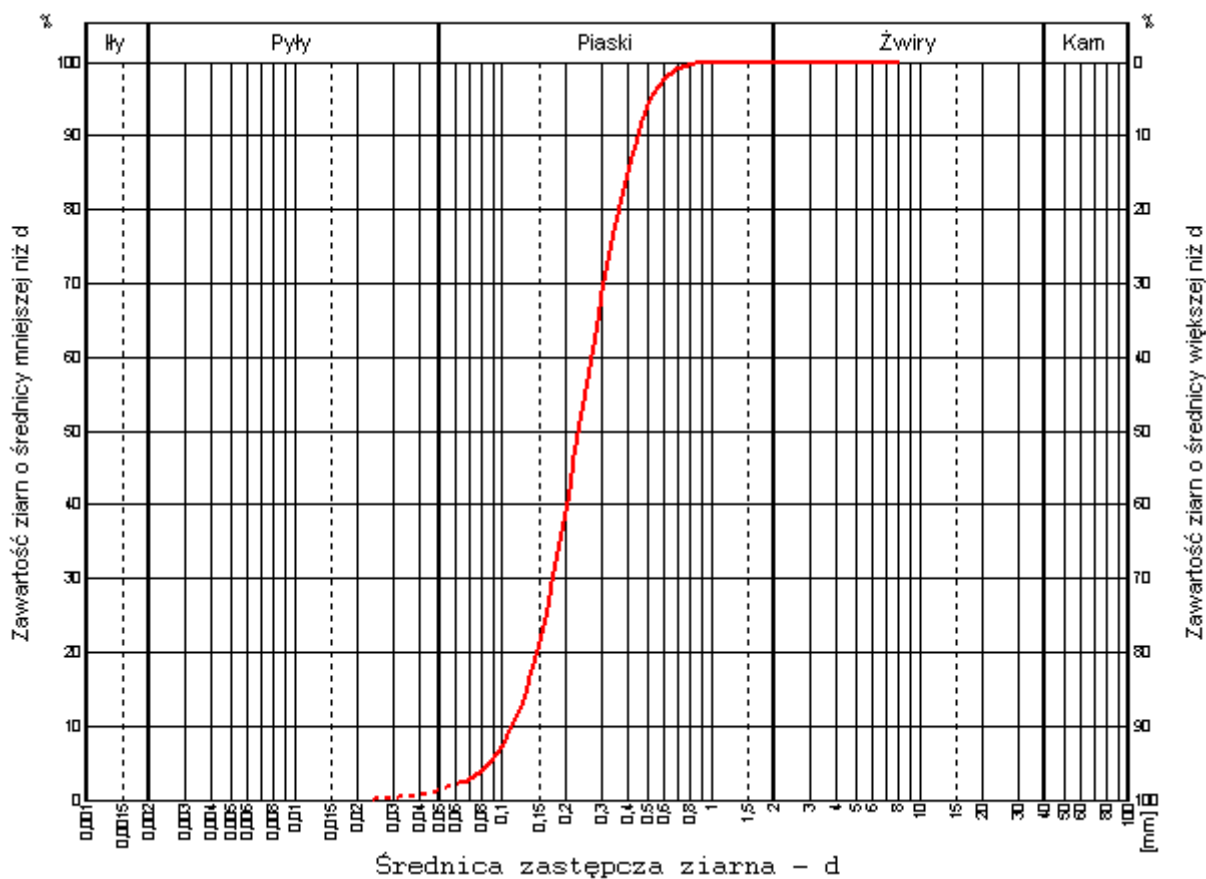

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,111407 [mm]

d20 : 0,145995 [mm]

d50 : 0,231646 [mm]

d60 : 0,265360 [mm]

U: 2,381896

Piasek drobny
(Pd)***Piasek średni**
(MSa)**

Współczynnik filtracji k10:

Hazena k10 : 9,929210 [m/d]

USBSC k10 : 0,00004308 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1